

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BẢN TIN ĐIỀU TIẾT LŨ

Nhiệm vụ: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ - Phục vụ đảm bảo an toàn công trình năm 2024

Hồ chứa Xạ Hương – Tỉnh Vĩnh Phúc

(Từ 7h 00' ngày 29/07 đến 7h 00' ngày 30/07/2024)

1. Tình hình nguồn nước hồ: (lúc 7 giờ 00' ngày 29/07/2024)

- Tổng lượng mưa thực đo từ ngày 01/01 đến hiện tại từ 910,4- 1592,8mm.
- Trong 24h qua từ sau 7giờ 28/07 đến 7giờ 29/07 lượng mưa trong lưu vực hồ từ 11- 26,2mm.
- Mực nước hồ: 90,2m; Dung tích hồ: 12,4 triệu m³ (trương đương 92,5% Wtb)

2. Dự báo mưa và vận hành hồ

- *Dự báo khả năng mưa và dòng chảy lũ:*

+ Trong 24 giờ tới Từ sau 7giờ 29/07 đến 7giờ 30/07 lượng mưa trong lưu vực hồ từ 28- 49,3mm; Qtb: 6,9m³/s; Qmax: 9,8m³/s.

+ Trong 3 ngày tới Từ sau 7giờ 29/07 đến 7giờ 01/08 lượng mưa trong lưu vực hồ từ 63,6- 85,9mm; Qtb: 7,6m³/s; Qmax: 10,6m³/s.

+ Trong 5 ngày tới Từ sau 7giờ 29/07 đến 7giờ 03/08 lượng mưa trong lưu vực hồ từ 82- 108,6mm; Qtb: 5,4m³/s; Qmax: 10,6m³/s.

- *Dự báo vận hành hồ:* Hiện tại mực nước hồ xấp xỉ mực nước dâng bình thường, để đảm bảo an toàn hồ chứa, khuyến cáo hồ xả tràn với lưu lượng 10m³/s.

- *Khả năng ngập hạ du:* có khả năng ngập lụt hạ du gồm: Huyện Bình Xuyên (TT. Hương Canh, xã Đạo Đức, Bá Hiến, Gia Khánh, Hương Sơn, Quất Lưu, Sơn Lôi, Tân Phong, Tam Hợp, Thanh Lãng, Thiện Kế), Huyện Tam Đảo (xã Minh Quang), TP. Vĩnh Yên (xã Thanh Trù), TX. Phúc Yên (P. Phúc Thắng, Trung Nhì, Xuân Hòa, xã Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu), Huyện Yên Lạc (TT Yên Lạc, xã Đồng Cương, Bình Định, Nguyệt Đức)... cần có biện pháp phòng tránh trong sản xuất sinh hoạt.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát hành lúc 7 giờ 00 ngày 30/07/2024.

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

Nơi nhận:

- Cục Thủy lợi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo;
- Lưu Viện Quy hoạch Thủy lợi.



PHÓ VIỆN TRƯỞNG


Đào Ngọc Tuấn

Phụ lục: Tính toán điều tiết hồ Xạ Hương

1. Tính toán vận hành hồ theo dự báo nguồn nước đến

Ngày	Giờ	$Q_{đến}$ (m^3/s)	$Z_{hồ}$ (m)	$Z_{hồ} - Z_{hồmax}$ (+/-)	$W_{hồ}$ ($10^6 m^3$)	Tỉ lệ W (%)	$Q_{xa\ max}$ (m^3/s)	Vận hành
29/7	7	7,76	90,20	-1,30	12,4	92,5	0,00	tích nước
	8	7,85	90,23	-1,27	12,4	92,6	10,00	Xả tràn
	9	7,65	90,25	-1,25	12,4	92,5	10,00	Xả tràn
	10	7,31	90,24	-1,26	12,4	92,5	10,00	Xả tràn
	11	6,92	90,22	-1,28	12,4	92,4	10,00	Xả tràn
	12	6,52	90,21	-1,29	12,4	92,3	10,00	Xả tràn
	13	6,13	90,20	-1,30	12,4	92,2	10,00	Xả tràn
	14	5,84	90,18	-1,32	12,3	92,1	10,00	Xả tràn
	15	5,81	90,17	-1,33	12,3	92,0	10,00	Xả tràn
	16	5,91	90,15	-1,35	12,3	91,9	10,00	Xả tràn
	17	6,07	90,13	-1,37	12,3	91,8	10,00	Xả tràn
	18	6,27	90,11	-1,39	12,3	91,7	10,00	Xả tràn
	19	6,49	90,10	-1,40	12,3	91,6	10,00	Xả tràn
	20	6,65	90,08	-1,42	12,3	91,5	10,00	Xả tràn
21	6,65	90,07	-1,43	12,2	91,4	10,00	Xả tràn	
22	6,56	90,05	-1,45	12,2	91,3	10,00	Xả tràn	
23	6,42	90,04	-1,46	12,2	91,2	10,00	Xả tràn	
24	6,27	90,02	-1,48	12,2	91,1	10,00	Xả tràn	
30/7	1	6,12	90,01	-1,49	12,2	91,0	10,00	Xả tràn
	2	6,11	89,99	-1,51	12,2	90,9	10,00	Xả tràn
	3	6,52	89,97	-1,53	12,2	90,8	10,00	Xả tràn
	4	7,17	89,95	-1,55	12,2	90,7	10,00	Xả tràn
	5	7,96	89,94	-1,56	12,1	90,6	10,00	Xả tràn
	6	8,85	89,93	-1,57	12,1	90,6	10,00	Xả tràn

2. Biểu đồ dự báo lượng mưa và dòng chảy đến hồ

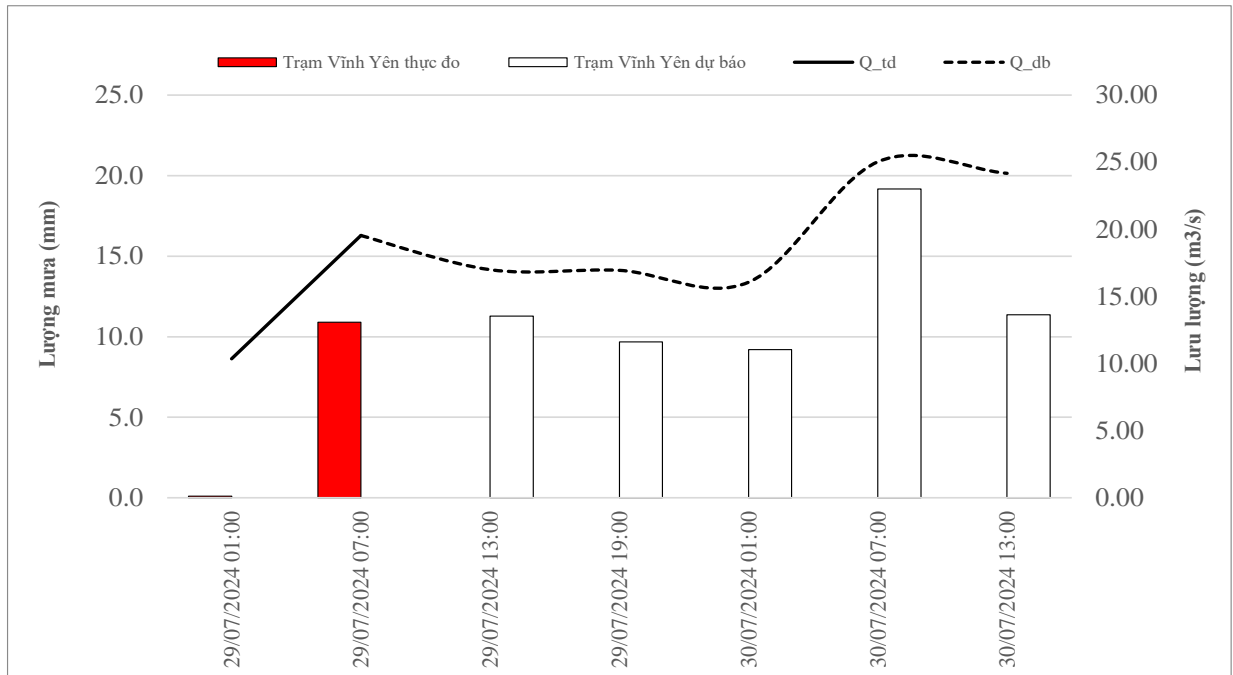

3. Biểu đồ vận hành tích, xả nước hồ dự báo

